




WĘZEL W1

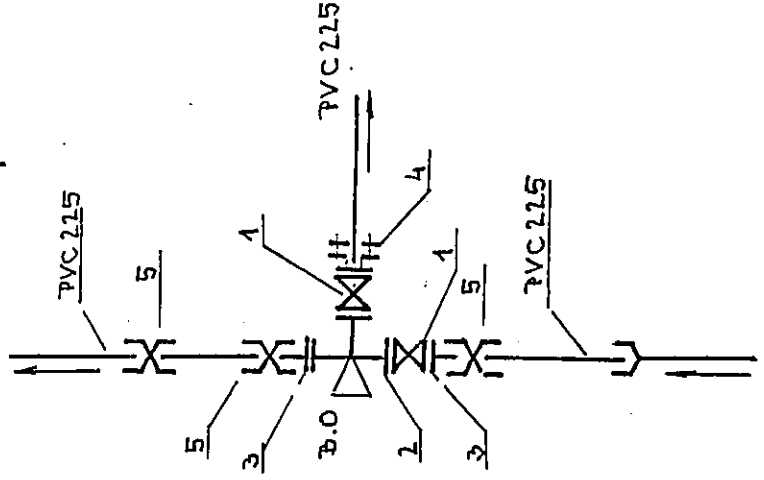


WĘZEL W5

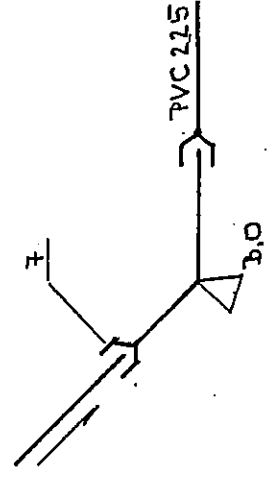


WĘZEL W6

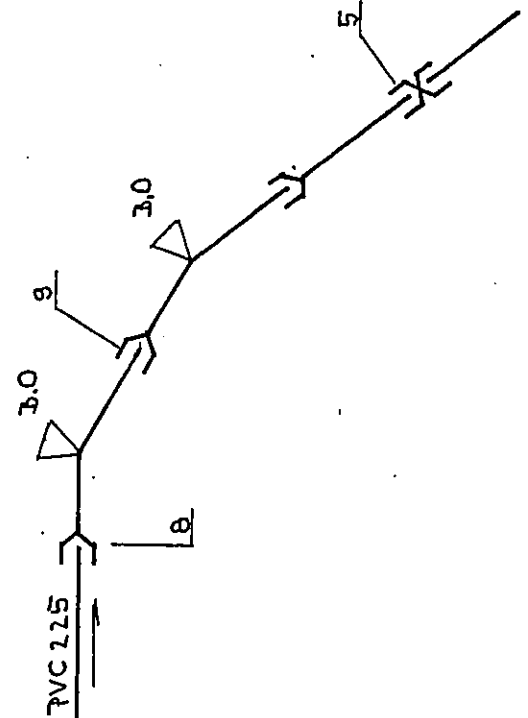

WĘZEL W2

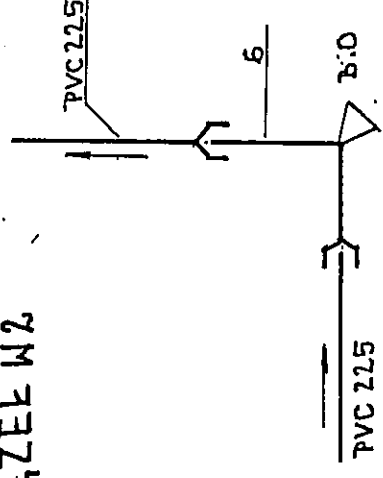

WĘZEL W3 i W4

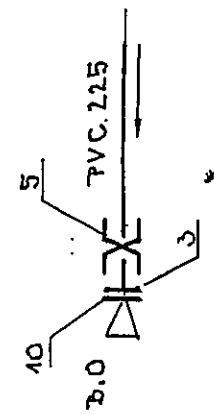

ZMIANA KIERUNKU PRZYZ UWZGLĘDNIENIU
NATURALNEGO WGIĘCIA RURY PVC DO 11°

SCHEMATY WĘZŁÓW NA SIECI WODOCIĄGOWEJ PVC 225

Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materiałów na projektowanym odcinku sieci wodociągowej PCV 225

Nr poz.	Wyszczególnienie materiałów	Ilość szt. - m.
1.	Zasuwa żel. kołnierzowa miętko-uszczelniona Ø200	2
2.	Trójnik żel. kołnierzowy T Ø 200/200 mm	1
3.	Króciec żel. jedno-kołnierzowy FW Ø 225 mm	3
4.	Łącznik rurowo-kołnierzowy Ø 200 mm	1
5.	Nasuwka przelotowa dwukielichowa PVC-U 225 mm PN10	5
6.	Łuk gięty PVC-U 225 mm PN10 - 90°	1
7.	Łuk gięty PVC-U 225 mm PN10 - 45°	1
8.	Łuk gięty PVC-U 225 mm PN10 - 30°	1
9.	Łuk gięty PVC-U 225 mm PN10 - 22°	1
10.	Kołnierz ślepy X Ø 200 mm	1
	Rura wodociągowa PVC-U 225*8,6 mm PN10 SDR 26 236,00 m * 1,05 = 247,80 m	247,80
	Skrzynka żeliwna do zasuw h=270 mm Ø 185 mm	2
	Taśma lokalizacyjna do wody z wkładką metalową 230,00 m * 1,05 = 241,50 m	241,50
	Obudowa teleskopowa do zasuw Ø 200 mm	2
	Prefabrykaty betonowe 0,5 x 0,25 x 0,10 do zasuw	4

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ PVC 225 mm			
INWESTOR: GMINA SKOKI ULICA CIASTOWICZA 11, 62-085 SKOKI			
LOKALIZACJA: SŁAWA WLKP. OBRĘB GEODEZYJNY SZCZODROCHOWO			
1. TEREN ZAMKNIĘTY PKP - Dz. nr 6/6			
2. TEREN DZIAŁEK nr: 9178/2, 16, 15/3			
RYSUNEK: SCHEMATY WĘZŁÓW NA SIECI WODOCIĄGOWEJ			
PROJEKTANT: Zbigniew Gronowicz			
Uprawnienia-budowlane Nr 203/88/Pw			
62-085 Skoki	Data	Podpis	Nr rys
ul. Graniczna 22	04.10/15	[Signature]	2
SPRAWDZIŁ:			